



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330382MA297GTF8Q (1/1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 浙江艺菱科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 刘加金

经营范围 防爆电器及配件、照明灯具及配件、高低压电器及配件、电子元件、仪器仪表(不含计量器具)、电线电缆、建筑电器、变压器、发光二极管显示屏研发、制造、加工、销售; 计算机软件、开发; 城市及道路照明工程设计、施工; 照明系统安装、维护; 货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本 叁仟万元整

成立日期 2017年07月31日

营业期限 2017年07月31日至长期

住所 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

登记机关



2019年06月14日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



全国工业产品生产许可证

乐清市艺菱防爆电气有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证
条件，特发此证。

产品名称：防爆电气（明细见副本）

住 所：浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

生产地址：浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

证书编号：XK06-014-02836

有效期至：2024 年 06 月 05 日

2019 年 06 月 06 日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。





全国工业产品生产许可证

(副本)

乐清市艺菱防爆电气有限公司

经审查，你单位生产的下列产品符合取得生产许可证
条件，特发此证。

产品名称：防爆电气（明细附后）

住 所：浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

生产地址：浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

证书编号：XK06-014-02836

有效期至：2024 年 06 月 05 日

2019 年 06 月 06 日

有效期届满6个月前，企业应当提出换证申请。





企业信用等级证书 兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

针对企业的信用记录、企业素质、财务状况、发展前景以及可能出现的各种风险，结合产业现状，对其信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质等级为：

AAA 级

证书编号：HY19P062402-1

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

信用公示平台：www.jshycredit.com

中国招标投标网：www.cebidding.org.cn



江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hanyu Credit Rating Co., Ltd.

证书专用章

2020.06 月
年审标志

2021.06 月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，加贴防伪标签方为有效。



企业信用等级证书

兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

针对企业的信用记录、企业素质、财务状况、发展前景以及可能出现的各种风险，结合产业现状，对其信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质等级为：

AAA级

评级依据：Q/JHY 001-2018企业信用评价体系标准

证书编号：HY19P062402-1

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

信用公示平台：www.jshycredit.com

中国招标投标网：www.cebidding.org.cn



本证书有效性验证、跟踪评级情况及公示信息等，获证组织可扫描此二维码获取相关信息。

2020.6月
年审标志

2021.6月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，并加贴防伪标签方为有效。

江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hanyu Credit Rating Co., Ltd.

证书专用章



资信等级证明

兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

针对企业的信用记录、企业素质、财务状况、发展前景以及可能出现的各种风险，结合产业现状，对其信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质等级为：

AAA级

评级依据：Q/JHY 001-2018企业信用评价体系标准

证书编号：HY19P062402-2

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

信用公示平台：www.jshycredit.com



本证书有效性验证、跟踪评级情况及公示信息等，获证组织可扫描此二维码获取相关信息。

2020.6月
年审标志

2021.6月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，并加贴防伪标签方为有效。

江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hanyu Credit Rating Co., Ltd.

证书专用章



诚信经营示范单位等级证书

兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

针对企业的信用记录、企业素质、财务状况、发展前景以及可能出现的各种风险，结合产业现状，对其信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质等级为：

AAA级

评级依据：Q/JHY 001-2018企业信用评价体系标准

证书编号：HY19P062402-3

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

信用公示平台：www.jshycredit.com



本证书有效性验证、跟踪评级情况及公示信息等，获证组织可扫描此二维码获取相关信息。

2020.6月
年审标志

2021.6月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，并加贴防伪标签方为有效。

江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hanyu Credit Rating Co., Ltd.

证书专用章



质量/服务诚信单位等级证书

兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

针对企业的信用记录、企业素质、财务状况、发展前景以及可能出现的各种风险，结合产业现状，对其信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质等级为：

AAA级

评级依据：Q/JHY 001-2018企业信用评价体系标准

证书编号：HY19P062402-4

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

信用公示平台：www.jshycredit.com



本证书有效性验证、跟踪评级情况及公示信息等，获证组织可扫描此二维码获取相关信息。

2020.6月
年审标志

2021.6月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，并加贴防伪标签方为有效。

江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hany Credit Rating Co., Ltd.

证书专用章



重合同守信用企业等级证书

兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

针对企业的信用记录、企业素质、财务状况、发展前景以及可能出现的各种风险，结合产业现状，对其信用状况进行客观、科学、公正的评估，确定该企业的资质等级为：

AAA级重合同守信用企业

评级依据：Q/JHY 002-2018企业信用评价体系标准

证书编号：HY19P062402-5

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

信用公示平台：www.jshycredit.com



本证书有效性验证、跟踪评级情况及公示信息等，获证组织可扫描此二维码获取相关信息。

2020.6月
年审标志

2021.6月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，并加贴防伪标签方为有效。

江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hanyu Credit Rating Co., Ltd.

证书专用章



诚信企业家荣誉证书

兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

刘加金

诚信企业家

证书编号：HY19P062402-6

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

证书公示网址：www.jshycredit.com



本证书有效性验证、跟踪评级情况及公示信息等，获证人可扫描此二维码获取相关信息。

2020.6月
年审标志

2021.6月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，
并加贴防伪标签方为有效。

江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hanyu Credit Rating Co., Ltd.

证书专用章



诚信经理人荣誉证书

兹证明

统一社会信用代码：91330382MA297GTF8Q

浙江艺菱科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

刘加金

诚信经理人

证书编号：HY19P062402-7

发证日期：2019年06月24日

证书有效期至：2022年06月23日

证书公示网址：www.jshycredit.com



本证书有效性验证、跟踪评级情况及公示信息等，获证人可扫描此二维码获取相关信息。

2020.6月
年审标志

2021.6月
年审标志

本证书在有效期内，应每年接受监督审核，
并加贴防伪标签方为有效。

江苏瀚亚信用评估有限公司
Jiangsu Hanyacredit Co., Ltd.

证书专用章



环境管理体系认证证书

证书编号: 20219E20442R0S

兹证明

浙江艺菱科技有限公司

统一社会信用代码: 91330382MA297GTF8Q

环境管理体系符合:

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质许可范围内防爆电器(防爆照明(动力)配电箱)
的生产、销售及相关管理活动

注册地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

审核地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村(6路27号)

本次颁发日期: 2019年08月12日

证书有效期至: 2022年08月11日

首次颁发日期: 2019年08月12日

证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审, 并配合监审合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.qpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路74号1幢603室 (310053)



ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 20219E20442R0S

We hereby certify that the organization:

Zhejiang Yiling Technology Co., Ltd.

Unified social credit code: 91330382MA297GTF8Q

is in conformity with Environmental Management System Standard:

GB/T24001-2016 idt ISO14001:2015

The certificate is valid to the following products/service:

**Production, Sales and Related Management Activities of
Explosion-proof Electrical Appliances (Explosion-proof Lighting (Power)
Distribution Box) Within the Scope of Qualification Permission**

Registration Address: Xue Zhai Village, Liushi Town, Yueqing City,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Audit Address: (No.27, Road 6) Xue Zhai Village, Liushi Town, Yueqing City,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Date of Issue: 12-08-2019

Date of Expiry: 11-08-2022

Date of Initial: 12-08-2019


Issued By



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



The audit of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year.
The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.
Meanwhile, you can search the website of certification body: www.qpc.org.cn
or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn

ZHEJIANG QUANPIN CERTIFICATION CO.,LTD.

Room 603, Floor 6, Building 1, No.74, Puyan Road, Puyan Street, Binjiang District, Hangzhou City,
Zhejiang Province, China 310053 WEB: [Http://www.qpc.org.cn](http://www.qpc.org.cn)



质量管理体系认证证书

证书编号: 20219Q21298R0S

兹证明

浙江艺菱科技有限公司

统一社会信用代码: 91330382MA297GTF8Q

质量管理体系符合:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准

证书覆盖范围:

资质许可范围内防爆电器
(防爆照明(动力)配电箱)的生产和销售

注册地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
审核地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村(6路27号)

本次颁发日期: 2019年08月12日

证书有效期至: 2022年08月11日

首次颁发日期: 2019年08月12日


证书签发人



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审, 并配合监审合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.qpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路74号1幢603室 (310053)



QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. : 20219Q21298R0S

We hereby certify that the organization:

Zhejiang Yiling Technology Co., Ltd.

Unified social credit code: 91330382MA297GTF8Q

is in conformity with Quality Management System Standard:

GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

The certificate is valid to the following products/service:

**Production and Sales of Explosion-proof Electrical Appliances
(Explosion-proof Lighting (Power) Distribution Box)
Within the Scope of Qualification Permission**

Registration Address: Xue Zhai Village, Liushi Town, Yueqing City,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Audit Address: (No.27, Road 6) Xue Zhai Village, Liushi Town, Yueqing City,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Date of Issue: 12-08-2019

Date of Expiry: 11-08-2022

Date of Initial: 12-08-2019


Issued By



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



The audit of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year.
The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.
Meanwhile, you can search the website of certification body: www.qpc.org.cn
or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn

ZHEJIANG QUANPIN CERTIFICATION CO.,LTD.

Room 603, Floor 6, Building 1, No.74, Puyan Road, Puyan Street, Binjiang District, Hangzhou City,
Zhejiang Province, China 310053 WEB: [Http://www.qpc.org.cn](http://www.qpc.org.cn)



职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 20219S10387R0S

兹证明

浙江艺菱科技有限公司

统一社会信用代码: 91330382MA297GTF8Q

职业健康安全管理体系符合:

GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007 标准

证书覆盖范围:

资质许可范围内防爆电器(防爆照明(动力)配电箱)
的生产、销售及相关管理活动

注册地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

审核地址: 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村(6路27号)

本次颁发日期: 2019年08月12日

证书有效期至: 2021年03月11日

首次颁发日期: 2019年08月12日

证书签发人



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



组织必须按照规定每年接受监审, 并配合监审合格通知书, 注册的有效性才能延续
此认证证书的有效状态信息可扫描左方二维码查询
也可登陆本认证机构网站www.qpc.org.cn查询
也可登陆中国国家认证认可监督管理委员会网站www.cnca.gov.cn查询

浙江全品认证有限公司

中国·浙江·杭州市滨江区浦沿路74号1幢603室 (310053)



OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No.: 20219S10387R0S

We hereby certify that the organization:

Zhejiang Yiling Technology Co., Ltd.

Unified social credit code: 91330382MA297GTF8Q

is in conformity with Occupational Health Safety Management System Standard:

GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007

The certificate is valid to the following products/service:

**Production, Sales and Related Management Activities of
Explosion-proof Electrical Appliances (Explosion-proof Lighting (Power)
Distribution Box) Within the Scope of Qualification Permission**

Registration Address: Xue Zhai Village, Liushi Town, Yueqing City,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Audit Address: (No.27, Road 6) Xue Zhai Village, Liushi Town, Yueqing City,
Wenzhou City, Zhejiang Province, China.

Date of Issue: 12-08-2019

Date of Expiry: 11-03-2021

Date of Initial: 12-08-2019

Issued By



中国认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C197-M



The audit of validity of the certificate, the certificate shall be at least once a year.
The effectiveness of the Certificate is subject to QR Code in the lower left corner.
Meanwhile, you can search the website of certification body: www.qpc.org.cn
or search the CNCA website: www.cnca.gov.cn

ZHEJIANG QUANPIN CERTIFICATION CO.,LTD.

Room 603, Floor 6, Building 1, No.74, Puyan Road, Puyan Street, Binjiang District, Hangzhou City,
Zhejiang Province, China 310053 WEB: [Http://www.qpc.org.cn](http://www.qpc.org.cn)



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1046X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆穿线盒

型号规格
Type specification BCH

防爆标志
Ex-marking Ex e II C Gb

产品标准
Product standards Q/YL 001 006-2018 图样编号
Drawing No. 3y1.010.121(A~H).1~9

备注
Note 1. 产品安装后应符合防爆型式要求。
2. 可代表螺纹规格: G1/2、G3/4、G1、G1 1/4、G1 1/2、G2、G2 1/2、G3、G4。
3. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1047

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆照明（动力）配电箱
型号规格
Type specification BXM(D)61 AC380V/220V 225A
防爆标志
Ex-marking Ex d e II C T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃
产品标准
Product standards Q/YL 001-2018 图样编号
Drawing No. BXM (D)61-00
备注
Note 1. 产品可用于额定电流 225A 以下使用条件。
2. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求
GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”
GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25303261-8037

E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1041

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆照明（动力）配电箱
型号规格
Type specification BXM(D)56 AC380V/220V 100A
防爆标志
Ex-marking Ex d e II B T4 Gb
产品标准
Product standards Q/YL 0009-2018 图样编号
Drawing No. BXM (D)56.00
备注
Note 1. 设备在额定电流 100A 以下使用条件。
2. 证书变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-09

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1043

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司

地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司

地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

产品名称
Name of product 防爆控制箱

型号规格
Type specification BXK AC 380V/220V 10A

防爆标志
Ex-marking Ex d e II C T6 Gb

产品标准
Product standards Q/YL 0008-2018 图样编号
Drawing No. BXK.00

备注
Note 1. 产品可用于额定电流 10A 以下使用条件。
2. 证书变更。



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-07

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18. 1044X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆接头

型号规格
Type specification BHJ

防爆标志
Ex-marking Ex d II C Gb

产品标准
Product standards Q/YL 002 007-2018 图样编号
Drawing No. 3YL. 010. 122. 1~2

- 备注
Note
1. 产品安装后应符合防爆型式要求。
 2. 可代表螺纹规格: NPT1/2、NPT3/4、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4。(M20、M25)×1.5、(M35、M40、M50、M605、M76、M86、M100、M120)×1.5(2)。
 3. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836. 1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836. 2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1042

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司

地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司

地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

产品名称
Name of product 隔爆型防爆接线箱

型号规格
Type specification BJX AC300V~690V ≤20A

防爆标志
Ex-marking Ex d II B T6 Gb

产品标准
Product standards Q/YL 0002-2018

图样编号
Drawing No. BJX.00.00

备注
Note 证书企业名称变更。



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-07

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1048X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 隔爆型防爆灯
型号规格
Type specification BCD(LED) AC220V 200W

防爆标志
Ex-marking Ex d II C T5 Gb/Ex tD A21 IP66 T95°C

产品标准
Product standards Q/YL 006-2018 图样编号
Drawing No. 2YL.001.001

备注
Note 1. 可代表光源及功率: LED 光源, 功率 \leq 200W;
2. 正常工作位置: 垂直向下~向下 45°。
3. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求
GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”
GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2019-07-02

证书有效期至
Valid date

2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25303261-8037

E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1045X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆挠性连接管

型号规格
Type specification BNG

防爆标志
Ex-marking Ex d IIC Gb

产品标准
Product standards Q/YL 003 005-2018 图样编号
Drawing No. 3YL.010.120.1~18

- 备注
Note
1. 产品安装后应符合防爆型式要求。
 2. 可代表螺纹规格：(M20、M25、M35、M40、M50、M60、M76、M86、M120) × 1.5；
NPT1/2、NPT3/4、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4。
 3. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的設備

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-28

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691

防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1041

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆照明（动力）配电箱
型号规格
Type specification BXM(D) 56 AC380V/220V 100A
防爆标志
Ex-marking Ex d e II B T4 Gb
产品标准
Product standards Q/YL 0009-2018 图样编号
Drawing No. BXM (D) 56.00
备注
Note 1. 设备在额定电流 100A 以下使用条件。
2. 证书变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-09

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街 10 号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181041-B



检验报告

产品名称: 防爆照明(动力)配电箱

产品型号: BXM(D)56

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心



JB-防爆通用-封面

2017-04-01 (B/0)




检 验 报 告

报告编号: FB20181041-B


第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	防爆照明（动力）配电箱	型号规格	BXM(D) 56
技术参数	AC380V/220V 100A	防爆标志	Ex d e II B T4 Gb
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号（内部）	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备		
检验日期	2019 年 7 月 2 日		
检验结论	合格 签发日期：2019 年 7 月 2 日		
备注	变更前		变更后
	委托单位、制造商、生产企业名称变更	乐清市艺菱防爆电气有限公司	浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号	SYEx18.1041	
	原型式试验报告编号	FB20181041	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			


批准：

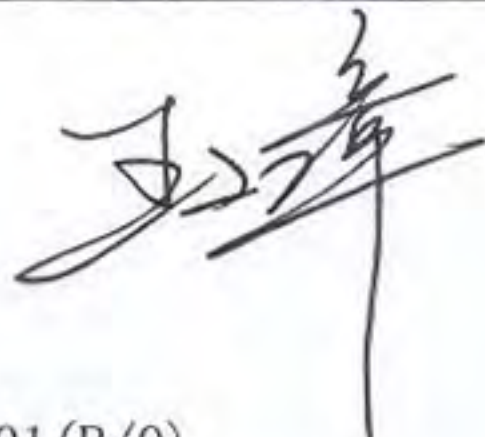

审核：

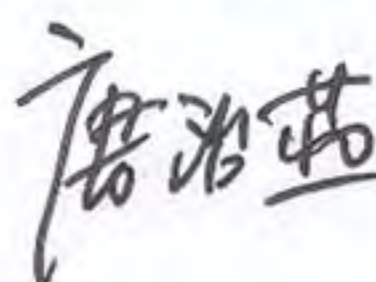

主检：

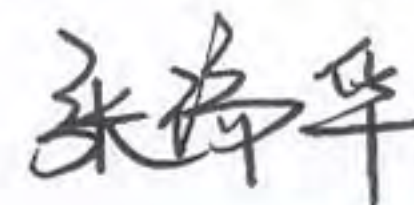

JB-防爆通用-首页

2017-04-01 (B/0)

EDRI



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1047

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆照明（动力）配电箱
型号规格
Type specification BXM(D)61 AC380V/220V 225A
防爆标志
Ex-marking Ex d e II C T4 Gb/Ex tD A21 IP65 T80℃
产品标准
Product standards Q/YL 001-2018 图样编号
Drawing No. BXM (D)61-00
备注
Note 1. 产品可用于额定电流 225A 以下使用条件。
2. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求
GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”
GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25303261-8037

E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181047-B

机械工业低压防爆电器
骑缝章

检验报告

产品名称: 防爆照明(动力)配电箱

产品型号: BXM(D)61

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心

检 验 报 告

报告编号: FB20181047-B

第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	防爆照明（动力）配电箱	型号规格	BXM(D) 61
技术参数	AC380V/220V 225A	防爆标志	Ex d e II C T4 Gb/ Ex tD A21 IP65 T80℃
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号（内部）	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备 GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备 GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：通用要求 GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”		
检验日期	2019年7月2日		
检验结论	合格 签发日期：2019年7月2日		
备注	变更前		变更后
	委托单位、制造商、生产企业名称变更		乐清市艺菱防爆电气有限公司 浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号		SYEx18.1047
	原型式试验报告编号		FB20181047
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			

批准:

王峰

审核:

唐治燕

主检:

张瑞华

JB-防爆通用-首页



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1046X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆穿线盒

型号规格
Type specification BCH

防爆标志
Ex-marking Ex e II C Gb

产品标准
Product standards Q/YL 001 006-2018 图样编号
Drawing No. 3y1.010.121(A~H).1~9

备注
Note 1. 产品安装后应符合防爆型式要求。
2. 可代表螺纹规格: G1/2、G3/4、G1、G1 1/4、G1 1/2、G2、G2 1/2、G3、G4。
3. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2019-07-02

证书有效期至
Valid date

2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25303261-8037

E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181046-B



检验报告

产品名称: 防爆穿线盒

产品型号: BCH

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心


检 验 报 告

报告编号: FB20181046-B


第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	防爆穿线盒	型号规格	BCH
技术参数	/	防爆标志	Ex e II C Gb
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号 (内部)	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设备		
检验日期	2019年7月2日		
检验结论	合格 签发日期: 2019年7月2日		
备注	变更前	变更后	
	委托单位、制造商、生产企业名称变更	乐清市艺菱防爆电气有限公司	浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号	SYEx18.1046X	
	原型式试验报告编号	FB20181046	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			


批准:

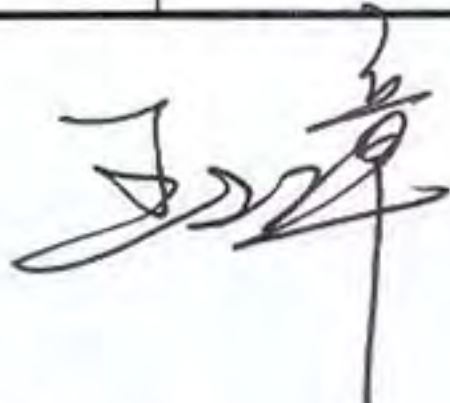

审核:

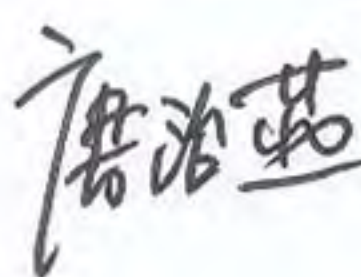

主检:

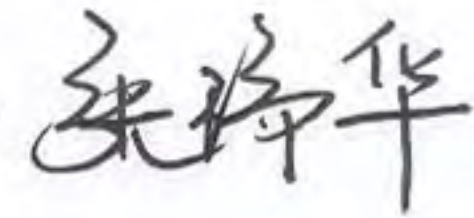

JB-防爆通用-首页



150008220691

防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18. 1044X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆接头

型号规格
Type specification BHJ

防爆标志
Ex-marking Ex d II C Gb

产品标准
Product standards Q/YL 002 007-2018

图样编号
Drawing No. 3YL. 010. 122. 1~2

备注
Note

- 产品安装后应符合防爆型式要求。
- 可代表螺纹规格: NPT1/2、NPT3/4、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4。(M20、M25)×1.5、(M35、M40、M50、M605、M76、M86、M100、M120)×1.5(2)。
- 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836. 1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836. 2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181044-B



检验报告

产品名称: 防爆接头

产品型号: BHJ

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心


检 验 报 告

报告编号: FB20181044-B


第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	防爆接头	型号规格	BHJ
技术参数	/	防爆标志	Ex d II C Gb
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号 (内部)	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备		
检验日期	2019年7月2日		
检验结论	合格 签发日期: 2019年7月2日		
备注	变更单位、制造商、生产企业名称变更	变更前 乐清市艺菱防爆电气有限公司	变更后 浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号	SYEx18.1044	
	原型式试验报告编号	FB20181044X	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		


批准:

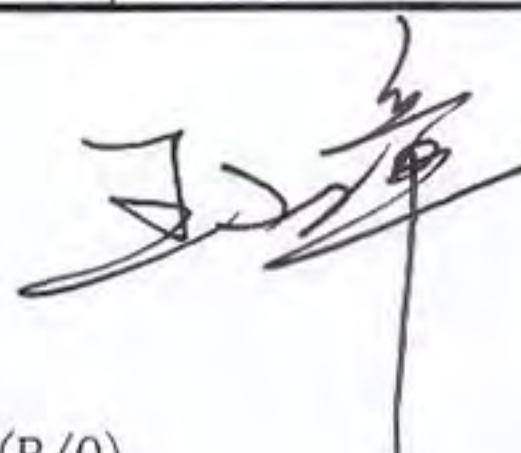

审核:

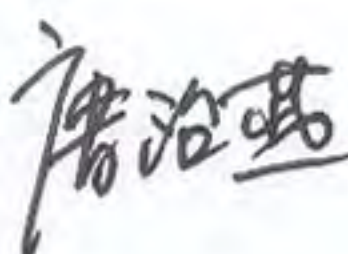

主检:

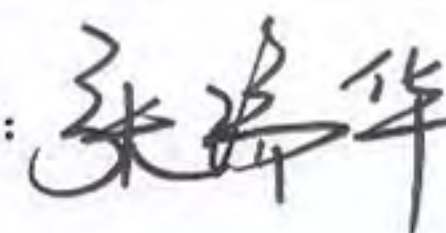

JB-防爆通用-首页

2017-04-01 (B/0)

EDRI



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1043

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司

地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司

地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村

产品名称
Name of product 防爆控制箱

型号规格
Type specification BXK AC 380V/220V 10A

防爆标志
Ex-marking Ex d e II C T6 Gb

产品标准
Product standards Q/YL 0008-2018 图样编号
Drawing No. BXK.00

备注
Note 1. 产品可用于额定电流 10A 以下使用条件。
2. 证书变更。



经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:
According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备
GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-07

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25303261-8037

E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181043-B

机械工业低压防爆电器产品质量
监督检验中心

检验报告

产品名称: 防爆控制箱

产品型号: BXX

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心

检 验 报 告

报告编号: FB20181043-B


第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	防爆控制箱	型号规格	BXK
技术参数	AC380V/220V 10A	防爆标志	Ex d e II C T6 Gb
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号 (内部)	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备 GB 3836.3-2010 爆炸性环境 第3部分: 由增安型“e”保护的设备		
检验日期	2019年7月2日		
检验结论	合格 签发日期: 2019年7月2日		
备注	变更前	变更后	
	委托单位、制造商、生产企业名称变更	乐清市艺菱防爆电气有限公司	浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号	SYEx18.1043	
	原型式试验报告编号	FB20181043	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			


批准:



审核:

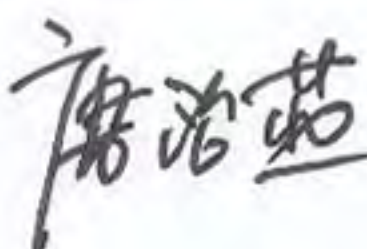

主检:



JB-防爆通用-首页



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1048X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 隔爆型防爆灯
型号规格
Type specification BCD(LED) AC220V 200W
防爆标志
Ex-marking Ex d II C T5 Gb/Ex tD A21 IP66 T95°C
产品标准
Product standards Q/YL 006-2018 图样编号
Drawing No. 2YL.001.001
备注
Note 1. 可代表光源及功率: LED 光源, 功率≤200W;
2. 正常工作位置: 垂直向下~向下 45°。
3. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分: 通用要求
GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分: 外壳保护型“tD”
GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue

2019-07-02

证书有效期至
Valid date

2024-01-24

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号

电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037

证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141

传真 Fax: 024-25303261-8037

E-mail: sy_ex@sina.com

注: 本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181048-B



检 验 报 告

产品名称: 隔爆型防爆灯

产品型号: BCD(LED)

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心

检 验 报 告

报告编号: FB20181048-B

第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	隔爆型防爆灯	型号规格	BCD(LED)
技术参数	AC220V 200W	防爆标志	Ex d II C T5 Gb/ Ex tD A21 IP66 T95℃
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号 (内部)	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的电气设备 GB 12476.1-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分:通用要求 GB 12476.5-2013 可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分:外壳保护型“tD”		
检验日期	2019年7月2日		
检验结论	合格 签发日期: 2019年7月2日		
备注	变更前		变更后
	委托单位、制造商、生产企业名称变更	乐清市艺菱防爆电气有限公司	浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号	SYEx18.1048X	
	原型式试验报告编号	FB20181048	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			

批准:

审核:

主检:

JB-防爆通用-首页



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1045X

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 防爆挠性连接管

型号规格
Type specification BNG

防爆标志
Ex-marking Ex d II C Gb

产品标准
Product standards Q/YL 003 005-2018 图样编号
Drawing No. 3YL.010.120.1~18

- 备注
Note
1. 产品安装后应符合防爆型式要求。
 2. 可代表螺纹规格：(M20、M25、M35、M40、M50、M60、M76、M86、M120) × 1.5；
NPT1/2、NPT3/4、NPT1、NPT1¼、NPT1½、NPT2、NPT2½、NPT3、NPT4。
 3. 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-28

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区集湖街 10 号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.




150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181045-B

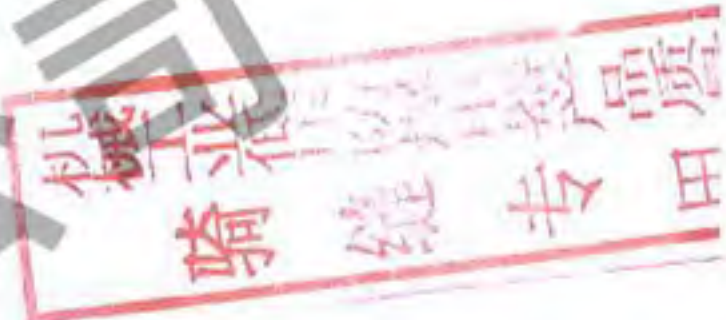

检 验 报 告

产品名称: 防爆挠性连接管

产品型号: BNG

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心



JB-防爆通用-封面

2017-04-01 (B/0)



检 验 报 告

报告编号: FB20181044-B

第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	防爆挠性连接管	型号规格	BNG
技术参数	/	防爆标志	Ex d II C Gb
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号 (内部)	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备		
检验日期	2019年7月2日		
检验结论	合格 签发日期: 2019年7月2日		
备注	变更单位、制造商、生产企业名称变更	变更前 乐清市艺菱防爆电气有限公司	变更后 浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号	SYEx18.1045	
	原型式试验报告编号	FB20181045X	
	本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

批准:

审核:

主检:

JB-防爆通用-首页



防爆电气设备
Explosion-proof electrical apparatus



防爆合格证

Conformity certificate of Explosion-proof

证书编号
Certificate No. SYEx18.1042

制造商
Manufacturer 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业
Factory 浙江艺菱科技有限公司
地址
Address 浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村



产品名称
Name of product 隔爆型防爆接线箱
型号规格
Type specification BJX AC300V~690V ≤20A
防爆标志
Ex-marking Ex d II B T6 Gb
产品标准
Product standards Q/YL 0002-2018 图样编号
Drawing No. BJX.00.00
备注
Note 证书企业名称变更。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验，确认符合下列标准：

According to the above examination of product designs drawings and technical documents, and sample inspection, it has been confirmed that the following standards are met:

GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求
GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备

批准
Approved by

发证日期
Date of issue 2019-07-02

证书有效期至
Valid date 2024-01-07

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心
Machinery industry Product Quality Supervisory and Test
Center of Low-voltage Explosion-proof Electrical Product



地址 Address: 沈阳市于洪区巢湖街10号
电话 Tel: 024-25833213、25833649-8033、8037
证书查询网址 Query URL: www.fbdqhy.com

邮编 Postcode: 110141
传真 Fax: 024-25303261-8037
E-mail: sy_ex@sina.com

注：本证书仅对与审查认可文件及检验样品一致的产品有效。Note: This certificate is valid only for products which are in agreement with the review and approval documents and samples.



150008220691



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1016

报告编号: FB20181042-B



检 验 报 告

产品名称: 隔爆型防爆接线箱

产品型号: BJX

委托单位: 浙江艺菱科技有限公司

检验类别: 证书变更

机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心

沈阳电气传动研究所(有限公司)低压防爆电器产品质量监督检测中心


检 验 报 告

报告编号: FB20181042-B


第 1 页 共 1 页

委托单位	浙江艺菱科技有限公司	委托单位地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
制造商	浙江艺菱科技有限公司	制造商地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
生产企业	浙江艺菱科技有限公司	生产企业地址	浙江省温州市乐清市柳市镇薛宅村
产品名称	隔爆型防爆接线箱	型号规格	BJX
技术参数	AC300V~690V ≤20A	防爆标志	Ex d II B T6 Gb
合同号	WT-F20190628	生产日期	/
样品数量	/	产品编号	/
样品编号 (内部)	/	样品来源	/
到样日期	/	送样人	/
抽样地点	/	抽样数/基数	/
抽样日期	/	抽样人	/
检验类别	证书变更	检验地点	本中心
样品描述	/		
检验依据	GB 3836.1-2010 爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求 GB 3836.2-2010 爆炸性环境 第2部分: 由隔爆外壳“d”保护的设备		
检验日期	2019年7月2日		
检验结论	合格 签发日期: 2019年7月2日		
备注	变更前	变更后	
	委托单位、制造商、生产企业名称变更	乐清市艺菱防爆电气有限公司	浙江艺菱科技有限公司
	防爆合格证编号	SYEx18.1042	
	原型式试验报告编号	FB20181042	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效			


批准:

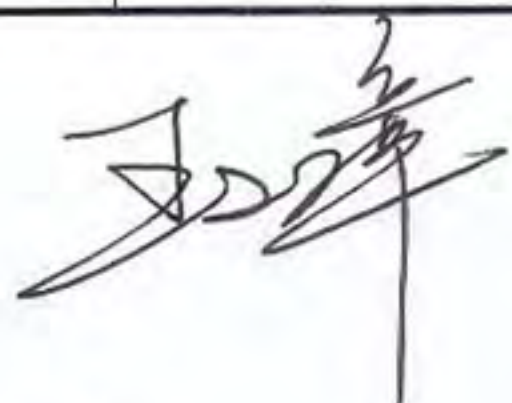

审核:

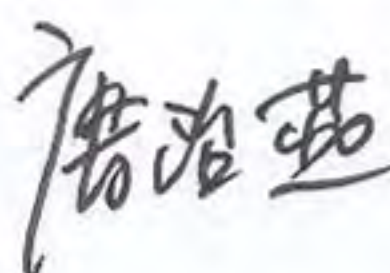

主检:

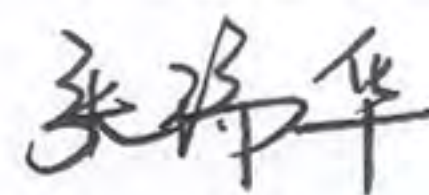

JB-防爆通用-首页